DELGAZ grid

C.N.A.I.R S.A.
PRIN SC RUTIER CONEX
STR DINICU GOLESCU NR 38
LOC.BUCURESTI,JUD.BUCURESTI

Departament
Acces Retea
Piatra Neamt

AVIZ FAVORABIL

Nr. înregistrare **214856523/15.11.2024**

Stimate domnule/doamna

Urmare a solicitării dumneavoastră **214846129/7.11.2024**
cu,CU.67 din 15.10.2024
privind emiterea avizului de amplasament pentru lucrarea:

"IN SCOPUL: "POD PE DN 15 KM 297 + 913,JUDETUL NEAMT"
SAT PINGARATI,COMUNA PINGARATI,JUD.NEAMT

In urma analizării documentaţiei depuse vă comunicăm **avizul favorabil** întrucât lucrarea precizată mai sus **nu afectează** sistemul de distribuţie gaze naturale.

La toate clădirile amplasate în localităţi în care există reţele de gaze naturale, indiferent dacă clădirile sunt sau nu alimentate cu gaze,pentru evitarea pătrunderii în clădiri a eventualelor scăpări de gaze, se prevăd ***măsuri de etanşare*** *la trecerile instalaţiilor de orice utilitate (încalzire, apă, canalizare,cabluri electrice, telefonice, televiziune etc.) prin pereţii subterani şi prin planşeele subsolurilor clădirilor,conform « **NORME TEHNICE art 93-1.aprobat prin ordinul 89/10.5.2018***

Prezentul aviz este valabil până la data de **15.11.2025** (12 luni), cu posibilitatea prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a certificatului de urbanism. Prelungirea avizului se va solicita cu minim 15 zile înainte de expirarea avizului iniţial.

Cu respect

Liliana Herda
Coordonator Acces Retea

LILIANA HERDA Digitally signed by LILIANA HERDA

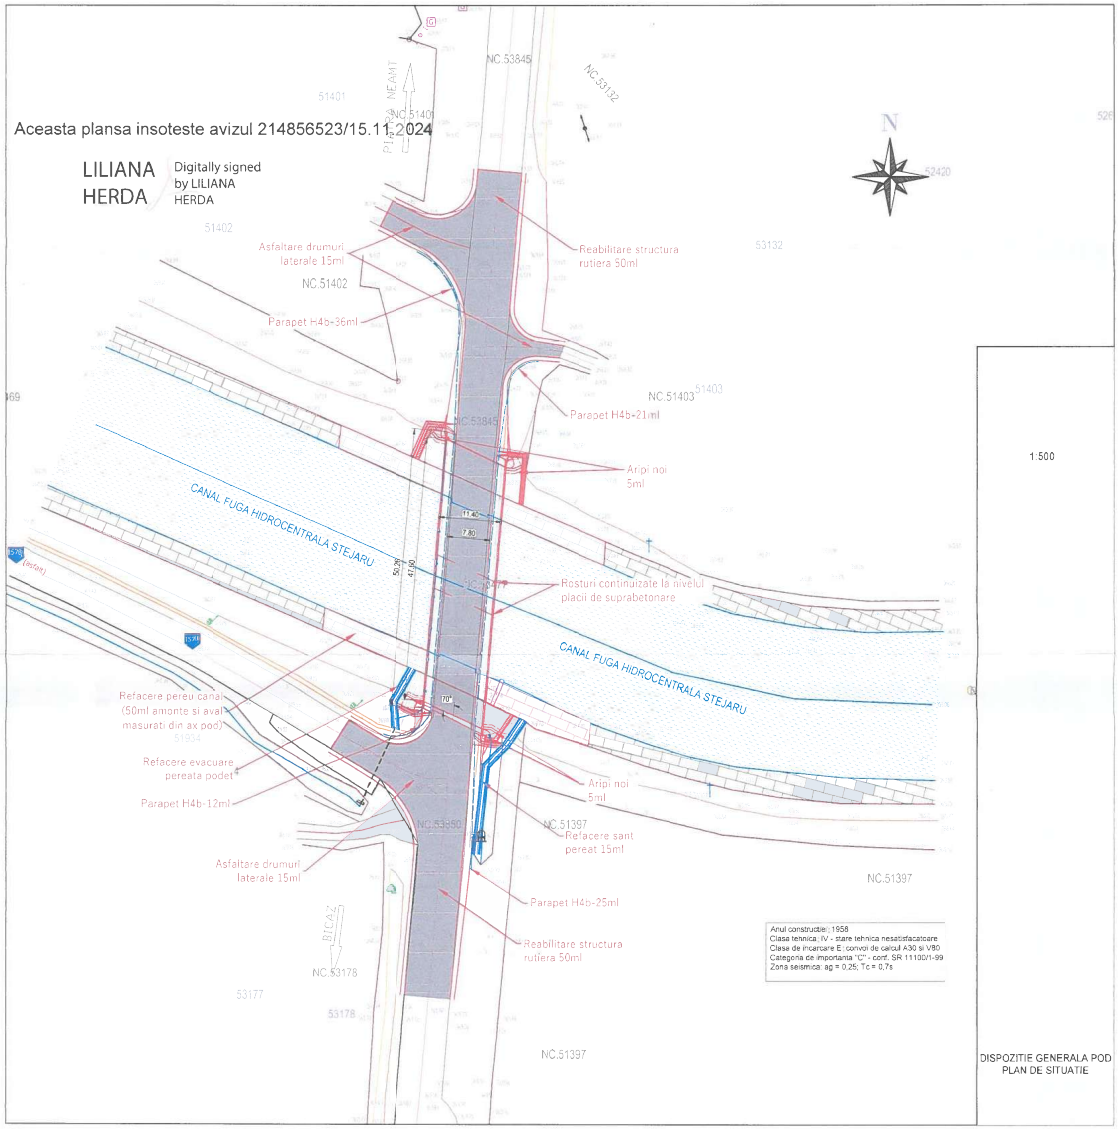
Codrescu Ana
Emitent Avize

Preşedintele Consiliului de Administraţie
Volker Raffel

Directori Generali
Cristian Secosan DG
Cazacu Mihaela Loredana(adj)
Evoiu Anca Liana (adj.)
Cristian-Nicolae Ifrim (adj.)

Sediul Central: Târgu Mureş
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J26/326/08.06.2000

Banca BRD Târgu Mureş
IBAN:
RO11BRDE270SV27540412700
Capital Social Subscris şi Vărsat:
773.257.777,5 RON


Aceasta plansa insoteste avizul 214856523/15.11.2024
LILIANA HERDA
Digitally signed by LILIANA HERDA
N
1:500
Asfaltare drumuri laterale 15ml
Reabilitare structura rutiera 90ml
Parapet H4b-36ml
Parapet H4b-21ml
Aripi noi 5ml
CANAL FUGA HIDROCENTRALA STEJARU
Rosturi continuizate la nivelul placii de suprabetonare
Refacere perau canal (50ml amonte si aval masurati din ax pod)
Refacere evacuare pereata podet
Parapet H4b-12ml
Refacere sant pereat 15ml
Parapet H4b-25ml
Reabilitare structura rutiera 50ml
NC.53845
NC.53132
NC.51402
NC.51403
NC.53850
NC.51397
NC.53178
Anul construirii: 1958
Clasa tehnica: IV - stare tehnica nesatisfacatoare
Clase de incarcare E: convoi de calcul A30 si V80
Categoria de importanta "C" - conf. SR 11100/1-99
Zona seismica: ag = 0,25; Tc = 0,7s
DISPOZITIE GENERALA POD
PLAN DE SITUATIE