DELGAZ grid

Aviz de amplasament favorabil

1005797636 — Numar aviz
29.10.2024 — Eliberat la data

1) Persoană juridică

Compania Nationala Autostrazi si Drumuri Nationale — Denumire consumatorului
J40/552/15.01.2004 — Nr.Inregistrare la Reg.
RO16054368 — CUI
Reprezentat(ă) prin
In calitate de

2) Obiectivul

Referitor la cererea de aviz de amplasament, înregistrată cu nr. **1005793961 / 23.10.2024** pentru obiectivul **INLOCUIREA SUPRASTRUCTURII EXISTENTE IN CADRUL INVESTITIEI POD PE DN 15 (BICAZ-PIATRA NEAMT)KM 304+680 PE RAZA COM.ALEXANDRU CEL BUN,JUD.NRAMT** de la adresa str. **VIISOARA** nr. bl./sc. ap. , cod poştal **617513**, localitate **ALEXANDRU CEL BUN NT),** municipiul/oraşul/comuna **ALEXANDRU CEL BUN**, judeţ **Neamţ**.
In urma analizării documentaţiei primite suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus şi se emite prezentul aviz de amplasament favorabil.

3) Precizări

3.1 Obiectivul nu se va amplasa peste, sub sau la distanţe mai mici faţă de instalaţiile **DELGAZ GRID SA** decât cele impuse de normele tehnice în vigoare şi sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de acestea.

3.2 Instalaţiile din gestiunea **DELGAZ GRID SA** la care se poate racorda obiectivul **INLOCUIREA SUPRASTRUCTURII EXISTENTE IN CADRUL INVESTITIEI POD PE DN 15 (BICAZ-PIATRA NEAMT)KM 304+680 PE RAZA COM.ALEXANDRU CEL BUN,JUD.NRAMT** în funcţie de puterea pentru care se doreşte alimentarea cu energie electrică, sunt următoarele:
- reţele electrice de joasă tensiune **30** m;
- reţele electrice de medie tensiune **15** m;
- reţele electrice de înaltă tensiune - m;
NU sunt necesare eventuale lucrări de extindere a reţelei electrice de JT/MT/IT;
NU sunt necesare eventuale lucrări de întărire a reţelei electrice, în amonte de punctul de racordare;

3.3 Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obţinerea acestuia în vederea racordării la reţeaua electrică de distribuţie a obiectivului sau a creşterii puterii absorbite de către acesta, se va proceda conform legislaţiei în vigoare. Informaţii despre etapele procesului de racordare la reţea, durată estimată pentru fiecare etapă, documentaţia şi datele necesare, tarifele în vigoare practicate de **DELGAZ GRID SA** şi temeiul legal al acestora se pot obţine de pe site-ul **delgaz.ro** în centrele de relaţii cu clienţii sau la **Echipa Acces Reţea Neamţ**.

3.4 Valabilitatea avizului de amplasament reprezintă intervalul de timp de la data emiterii avizului până la data la care expiră certificatul de urbanism în baza căruia a fost emis; Prelungirea termenului de valabilitate a avizului de amplasament se poate face de către **DELGAZ GRID SA** gratuit, la cererea adresată de titular cu cel puţin 15 zile înaintea expirării acestuia, în condiţiile în care anterior a fost prelungit termenul de valabilitate a certificatului de urbanism în baza căruia a fost emis, şi restul condiţiilor (caracteristici tehnice, suprafaţă ocupată, înălţime, etc) nu s-au modificat faţă de momentul emiterii avizului.
Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform planului de situaţie nr. **2** şi a certificatului de urbanism nr. **172 / 16.09.2024**.

DELGAZ GRID SA
Pandurilor nr. 42
540554 Tîrgu Mureş
delgaz.ro

Consiliul director
Preşedintele Consiliului de Administraţie
Volker Raffel

Directori Generali
Cristian Secosan
(Directori Generali)
Mihaela Loredana Cazacu (Adj.)
Anca Liana Evoiu (Adj.)

Sediul Central: Tîrgu Mureş
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J26/326/2000
Capital social:
773.257.777,50 RON

Dep. managementul investitiilor el. Echipa racordare retea electricitate NT
Piatra Neamt
Alecu Russo 12, 610126
Judetul: Neamţ
0233205860

1005797636
Nr.

29.10.2024
Data

DELGAZ grid

DELGAZ GRID SA
Pandurilor nr. 42
540554 Tîrgu Mureş
delgaz.ro

Consiliul director
Preşedintele Consiliului de Administraţie
Volker Raffel

Directori Generali
Cristian Secosan
(Directori Generali)
Mihaela Loredana Cazacu (Adj.)
Anca Liana Evoiu (Adj.)

Sediul Central: Tîrgu Mureş
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J26/326/2000
Capital social:
773.257.777,50 RON

3.5 Precizări:
- Instalaţiile de distribuţie aparţinând au fost trasate orientativ pe planul de situaţie anexat.
- In zonă există instalaţii electrice ce nu aparţin **DELGAZ GRID SA**
- In zonă există posibilitatea funcţionării unor instalaţii electrice ce nu aparţin **DELGAZ GRID SA**. Pentru acestea se va solicita avizul proprietarului.
- Săpăturile din zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistenţă tehnică din partea **Echipa Acces Reţea Neamţ**.
- Executarea lucrărilor în apropierea instalaţiilor **DELGAZ GRID SA** se va face cu respectarea strictă a condiţiilor din prezentul aviz, a normelor tehnice şi de protecţie a muncii specifice.

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători şi vor suporta consecinţele, financiare sau de altă natură, ale eventualelor deteriorări ale instalaţiilor şi/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menţionate.

- Alte precizări în funcţie de specificul obiectivului şi amplasamentului respectiv:

In zona exista Linie Electrica Aeriana de Joasa Tensiune (LEA J.T.). Se impune respectarea prevederilor: PE 106/2003 - Normativ pentru proiectarea si executarea liniilor electrice aeriene de joasa tensiune; Anexa_Ordin_ANRE_239_2019 - Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice. In cazul traversarilor, distanta de siguranta, masurata pe verticala, dintre conductorul inferior al LEA J.T. si partea carosabila a drumului situat in localitate sau in afara localitatilor, trebuie sa fie de minimum 7 m. In cazul traversarilor sau apropierilor, in interiorul localitatilor (urbane sau rurale), amplasarea stalpilor se face pe o latime de 1 m pe trotuar, la minimum 0,2 m de bordura. In cazul drumurilor din afara localitatilor stalpii liniei se vor ampla inafara zonei de protectie a drumului. In zona exista Linie Electrica Aeriana de Medie Tensiune (LEA M.T.), se impune respectarea prevederilor din Anexa_Ordin_ANRE_239_2019 - Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice. In cazul traversarilor, distanta de siguranta, masurata pe verticala, dintre conductorul inferior al LEA M.T. si partea carosabila a drumului, trebuie sa fie de minimum 7 m. In cazul traversarilor stalpii LEA M.T. vor fi amplasati in afara zonei de protectie a drumului. In cazul apropierilor stalpii LEA M.T. vor fi amplasati in afara zonei de siguranta a drumului, masurata de o parte si de alta a drumului, de la ampriza acestuia. Se va realiza unui unghi minim de incruci#are de 60°.

Dep. managementul investitiilor el. Echipa racordare retea electricitate NT
Piatra Neamt
Alecu Russo 12, 610126
Judetul: Neamţ
0233205860

Digitally signed by IONUT CATALIN MURARU
DN: c=DE, o=E.ON SE, serialNumber=I11887, cn=IONUT CATALIN MURARU

DELGAZ GRID SA

Coord. Echipa Racord. Reţ. El.

Ionut-Catalin Muraru

Reprezentat prin

Emitent

Marcel Danciu


Reprezentat prin

1005797636

Nr.

29.10.2024

Data

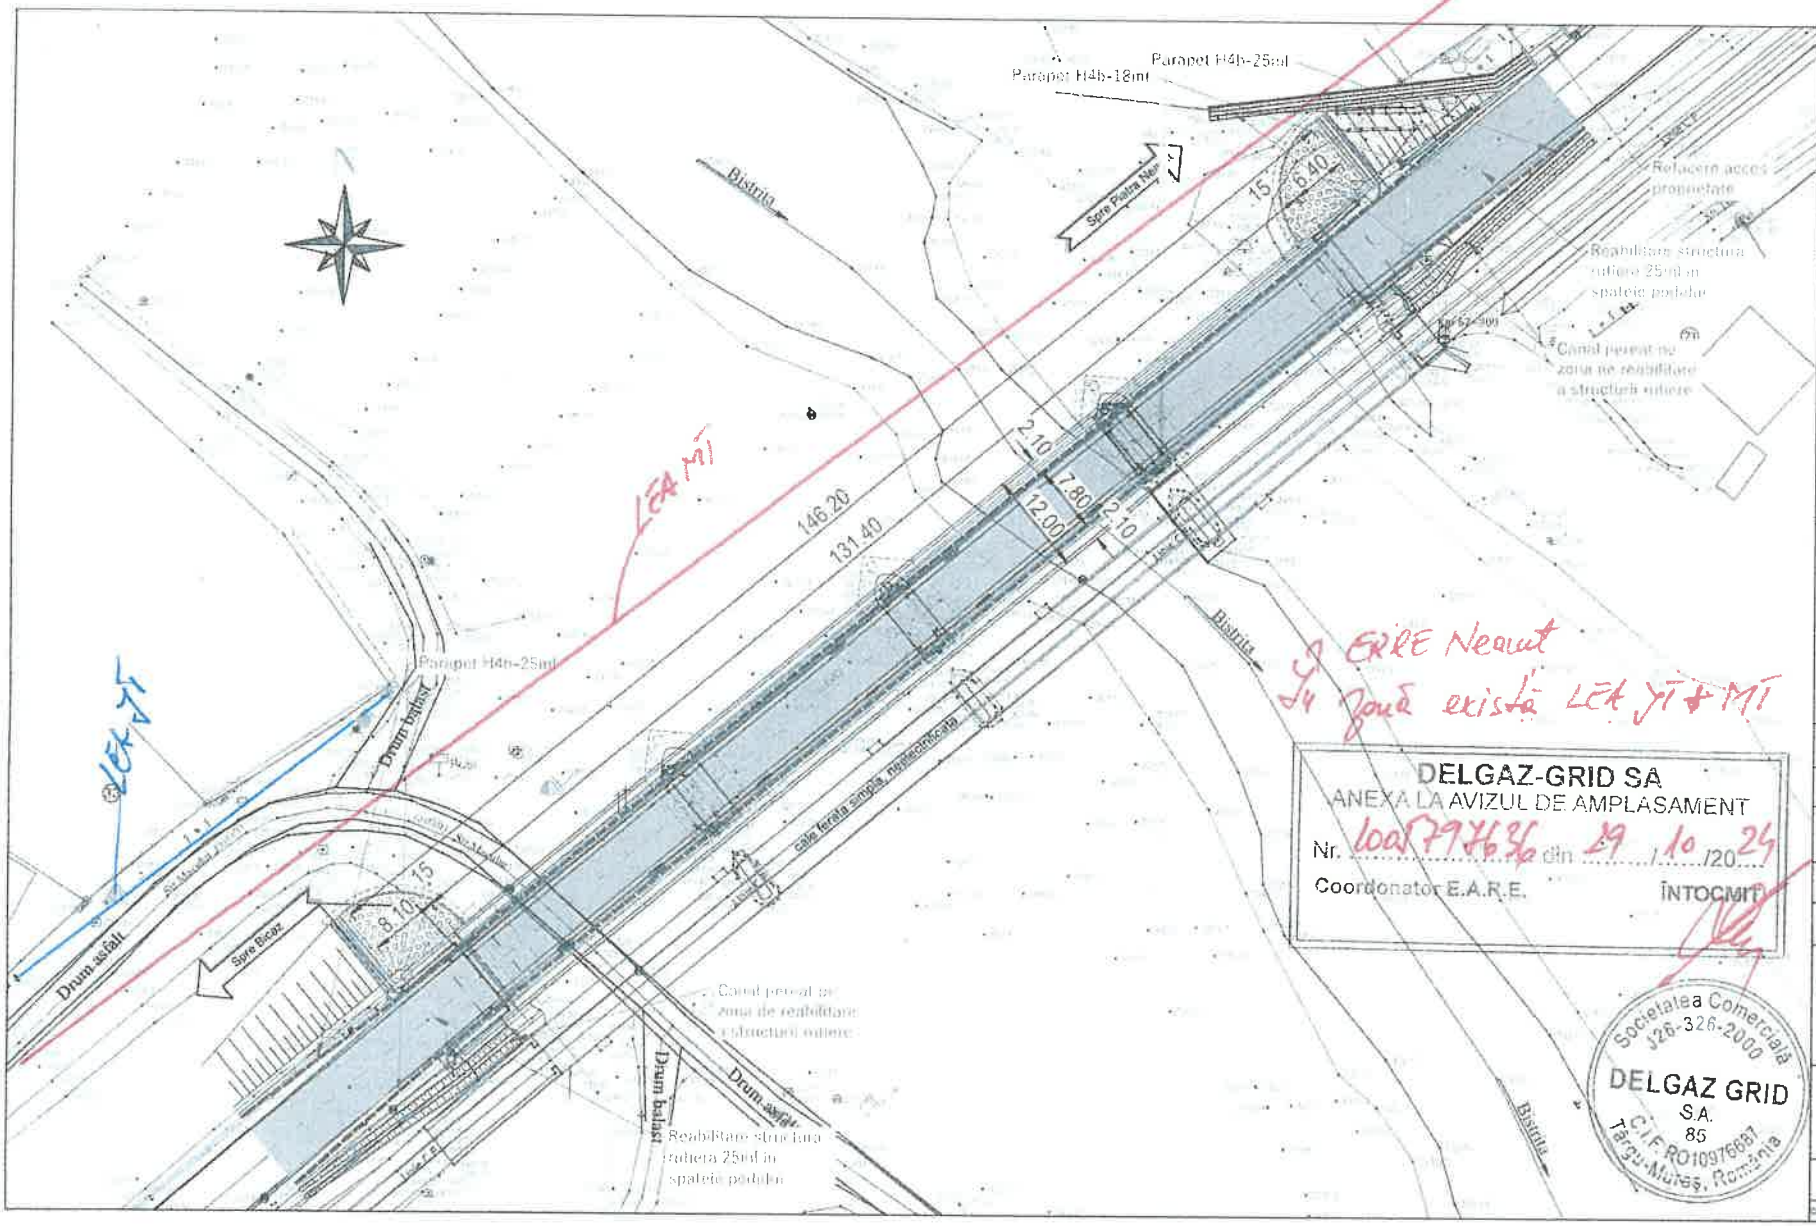

DELGAZ-GRID SA
ANEXA LA AVIZUL DE AMPLASAMENT
Nr. 1001797646 din 29 / 10 /2024
Coordonator E.A.R.E. ÎNTOCMIT

Societatea Comercială J26-326-2000 DELGAZ GRID S.A. 85 C.I.F. RO10976687 Târgu-Mureș, Romania

Scara: 1 500

Data emisă	Descriere	Data emisă

MODIFICARI APROBAT

ENTITATE ACHIZITOARE:
CNAIR S.A.
CNAIR

PROIECTANT GENERAL:
S.C. RUTIER-CONEX XXI S.R.L.

FAZA DE CONTRACT
D.A.L.I.

DIRECTOR DE PROIECTARE
Ing. Mălin Iulian

Proiectat: ing. Ferdiș Eugen, Verificat: ing. Pădureanu Dana

Număr proiect: 1314/2024

Data: 2024

DENUMIRE PROIECT
Servicii de proiectare faza DALI pentru obiectivele: LOT 1: Pod pe DN 15 km 297+913, Pod pe DN 15 km 289+245, Pod pe DN 15 km 304+680, Pasaj pe DN 25 km 48+028
Obiect: POD PE DN 15 KM 304+680, JUDETUL NEAMT

Denumire plansa
Plan de situatie

PIESE DESENATE
Cod D.A.L.I. - PS1