Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Mures
str. Calarasilor, Nr.103, 540320, Targu Mures, Jud. Mures

Distribuție Energie Electrică Romania
Sucursala Mures

Tel: +40 265 205 703
Fax: +40265 205704
office.mures@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14516614
R.C. DEER/Suc. J12/352/2002 / J26/201/2002
www.distributie-energie.ro

Către PROCONSINFRA SRL,

Referitor la **cererea de aviz de amplasament**, înregistrată cu nr. 7030240301725 / 06.03.2024 pentru **obiectivul**: **POD DN 13 KM 134+615**
de la adresa: **NADES,** sat **-**, strada **NADES**, nr. **FN**, bloc **-**, etaj **-**, apartament **-**, cod postal **547430**, numar cadastral **50387**, judeţul **Mures**.

În urma analizării documentaţiei depuse suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus şi se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 7030240301725 / 01.04.2024

cu urmatoarele precizări:

1. Obiectivul nu este amplasat în zona de siguranță a rețelelor electrice de distribuție publică şi se încadrează în distanțele normate faţă de acestea.

2. În zonă **Exista** reţea electrică de distribuţie de **Joasa tensiune -**.

3. Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obţinerea acestuia, în vederea racordării la reţeaua electrică de distribuţie a obiectivului sau creşterea puterii aprobate pentru acest obiectiv trebuie să solicitați la OD (operatorul de distribuție) avizul tehnic de racordare.
Prin cererea de aviz de amplasament ați solicitat racordarea obiectivului la rețeaua electrică de distribuție publică pentru o putere maxim simultan absorbită de - kW.

4. **Valabilitatea avizului de amplasament este până la ~~06.03.2025~~** 06.03.2026, cu posibilitatea prelungirii cu durata de prelungire a valabilității Certificatului de urbanism, respectiv a Autorizaţiei de construire, cu condiţia de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui.

Valabilitatea avizului
se fac
06-03-2026

5. Prezentul aviz de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului, conform planului nr. **-** şi a Certificatului de urbanism nr. **10 / 22.02.2024**

6. Tariful de emitere a avizului de amplasament este în valoare de **95.00** lei, fara TVA.

7. Instalaţiile de distribuţie aparţinând operatorului de distribuție au fost trasate orientativ pe planul de situaţie anexat.

8. În zonă **Nu exista** instalatii electrice ce nu aparţin operatorului de distribuție (sucursala MURES) este necesar sa vă adresaţi deţinătorilor acestor instalatii (Transelectrica, Hidroelectrica, Termoelectrica, alţi deţinători) **-** în vederea obţinerii avizelor de amplasament.

9. Săpăturile în zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistenţă tehnică din partea operatorului de distribuție.

10. Executarea lucrărilor în apropierea instalatiilor operatorului de distribuție se va face cu respectarea strictă a condiţiilor din prezentul aviz, precum şi a normelor tehnice de protecţia muncii specifice. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători şi vor suporta consecinţele, financiare sau de alta natură, ale eventualelor deteriorări ale instalaţiilor şi/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menţionate.

Distribuţie Energie Electrică Romania
Sucursala Mures

Distribuţie Energie Electrică Romania – Sucursala Mures
str. Calarasilor, Nr.103, 540320, Targu Mures, Jud. Mures

Tel: +40 265 205 703
Fax: +40265 205704
office.mures@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14516614
R.C. DEER/Suc. J12/352/2002 / J26/201/2002
www.distributie-energie.ro

11. Alte precizări în funcţie de specificul obiectivului şi amplasamentul respectiv:

- In zona obiectivului, DEER Sucursala Targu Mures are in exploatare si in gestiune o linie electrica aeriana de 0,4 kV.

- Inainte de inceperea lucrarilor, se va lua legatura cu COR MT-JT pentru incheierea unui proces verbal de predare amplasament de lucru. Cu aceasta ocazie se va stabili oportunitatea acordarii unei eventuale intreruperi de tensiune si a asistentei tehnice pe parcursul executiei lucrarii.

- Pentru reglementarea coexistentei intre linia electrica aeriana si podul amenajat, prin grija beneficiarului ,este necesar asigurarea distantei minime pe verticala DE 7 M, intre conductorul inferior al LEA la sageata maxima si sol (cota 0 al carosabilul podului amenajat), distanta necesara de a circula sub LEA in plina siguranta.

- In cazul in care prin lucrarile de renovarea podului configuratia drumului sau a albiei piriului TOATE cheltuielile vor fi va suporta modificari, iar cu aceste modificari vor fi afectate instalatiile electrice din gestiunea DEER Sucursala Targu Mures, beneficiarul lucrarii, inainte de inceperea lucrarilor va depune comanda ferma la o unitate de specialitate autorizata de ANRE, pentru reamenajarea instalatiilor electrice afectate. Aceste lucrari vor fi executate pe cheltuiala si prin grija beneficiarului. Proiectul va fi avizat de comisia de avizare CTE – DEER Sucursala Targu Mures

. Lucrarile vor fi executate pe cheltuiala si prin grija beneficiarului.

- Pe parcursul executiei, COR MT-JT poate asigura asistenta tehnica iar la receptie incheindu-se un Act de Constatare privind realizarea lucrarilor prevazute in documentatia tehnica, cu respectarea normativelor in vigoare.

- Cu ocazia lucrarilor de sapaturi (mecanizate sau manuale) sub si in apropierea liniilor de energie electrica, se va avea grija ca acestea sa nu pericliteze pozitia si stabilitatea stilpilor prevenind astfel deteriorarea instalatiilor electrice din zona.

- La executarea unor lucrari in apropierea liniilor electrice aeriene aflate sub tensiune, utilajele folosite vor fi astfel amplasate incat in timpul manevrarii lor, fata de orice parte a utilajelor sau a sarcinii sa se asigure distantele limita conform prescriptiilor in vigoare: 2 m pentru LEA 0,4.

- Pentru orice avarie sau deranjament cauzate retelelor de energie electrica existente in zona prin realizarea lucrarilor se face raspunzator beneficiarul lucrarii, cheltuielile pentru remedierea daunelor urmind a fi suportate de acesta.

- Fata de LEA 0,4 kV veti respecta : Se va respecta Ordinul ANRE nr. 239 / 2019 - Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protectie si siguranta aferente capacitatilor energetice si PE 106/2003 - Normativ pentru proiectarea si executarea liniilor electrice aeriene de joasa tensiune.

- Avizul de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis; realizarea constructiei pe un alt amplasament nu poate fi facuta decat dupa obtinerea unui aviz pentru noul amplasament.

- Prezentul aviz este valabil pe perioada valabilitatii certificatului de urbanism si isi pierde valabilitatea in cazul nerespectarii planului de amplasament al obiectivului.

Director Sucursala **MURES**
OVIDIU TANCA


Alin Beresescu
Semnat digital de Alin Beresescu
Data: 2024.04.03 11:55:24 +03:00

Sef S.A.R. **MURES**
ALEXANDRU CRISTIAN GRAMA

Alexandru -Cristian Grama
Semnat digital de Alexandru-Cristian Grama
Data: 2024.04.02 14:41:05 +03:00

Intocmit
Teodora Mera

7030240301725

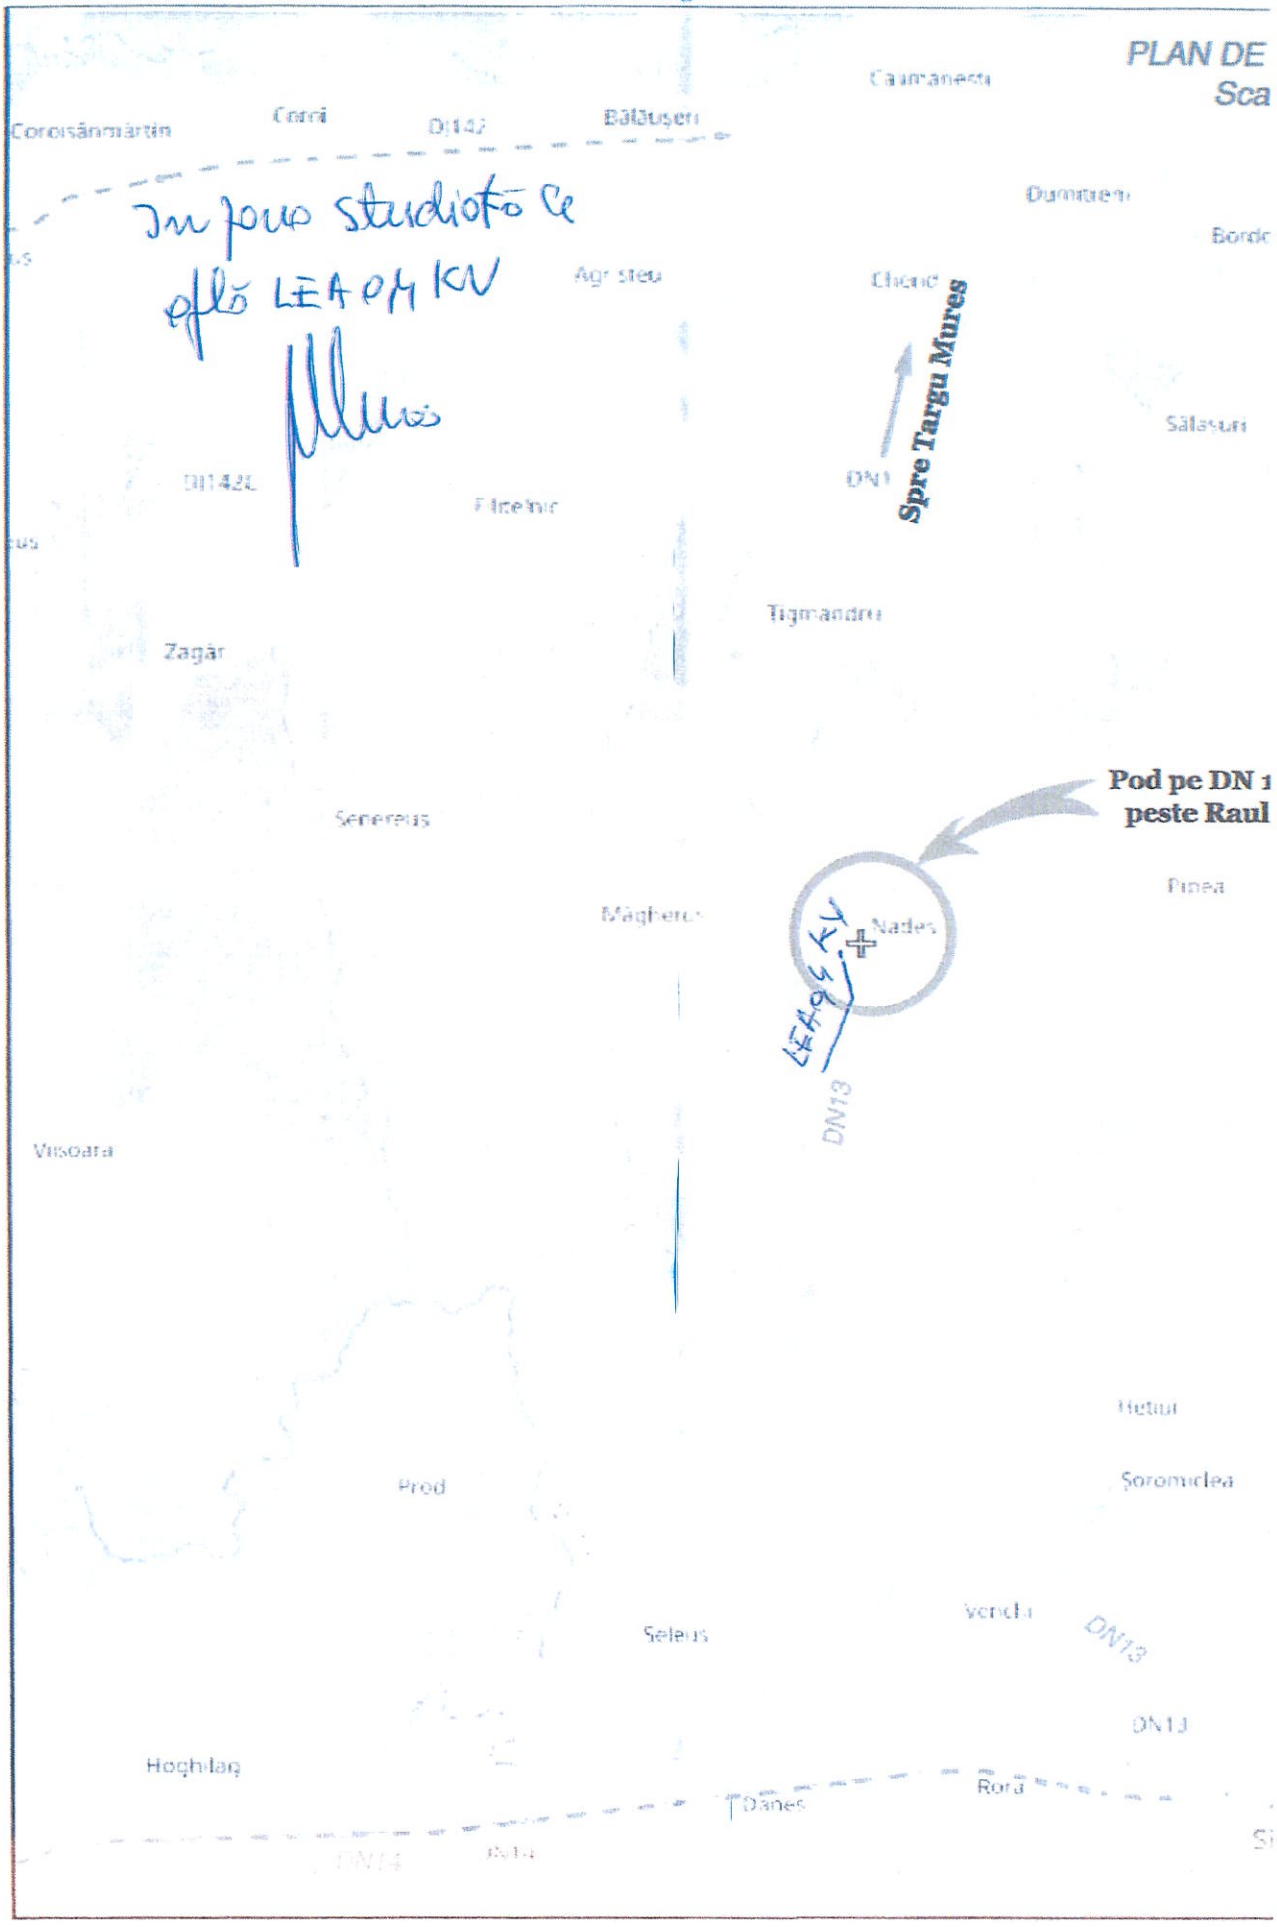

In zona studiata se afla LEA 0,4 kV